


Lp.	POMIESZCZENIA
1.1	Wiatrołap
1.2	Szatnia
1.3	Korytarz
1.4	WC
1.5	Zmywalnia
1.6	Sala
1.7	Sala leżakowania
1.8	Schowek
1.9	Schowek
1.10	WC dla dzieci
1.11	WC dla dzieci
1.12	Schowek
1.13	Sala leżakowania
1.14	Sala
1.15	Wiatrołap
1.16	Magazyn

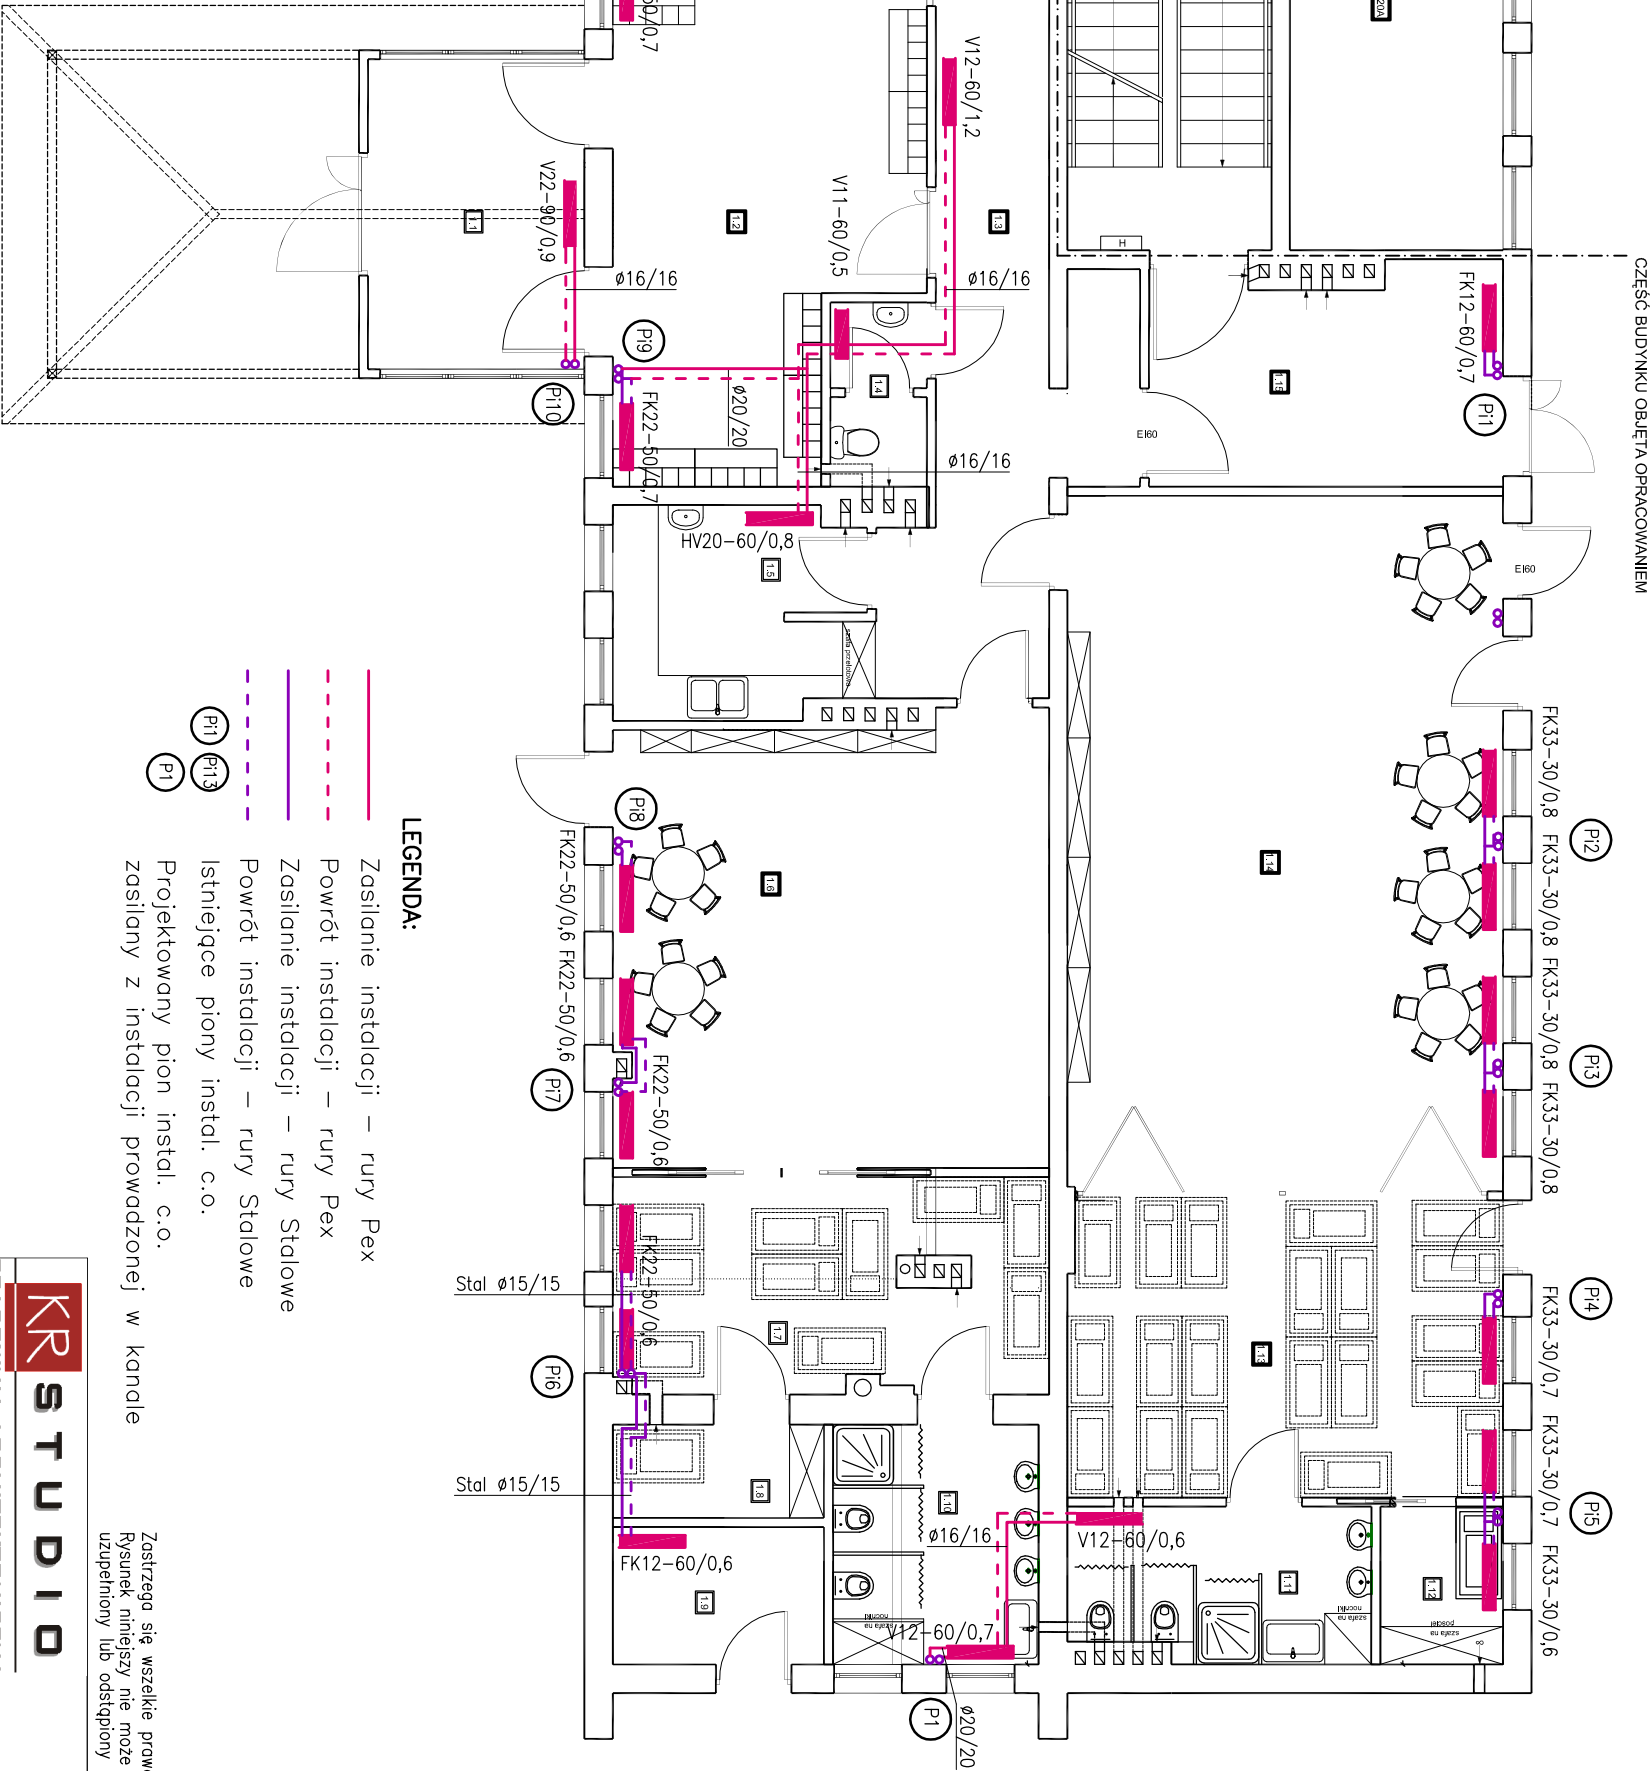

- LEGENDA:**
- Zasilanie instalacji – rury Pex
 - - - Powrót instalacji – rury Pex
 - Zasilanie instalacji – rury Stalowe
 - - - Powrót instalacji – rury Stalowe
 - Istniejące pion instal. c.o.
 - Projektowany pion instal. c.o.
 - zasilany z instalacji prowadzonej w kande

KR STUDIO	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
Temat:	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku przedszkoła na żłobek
Inwestor:	Urząd Gminy Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
Lokalizacja:	ROP CZYCE dz. nr ewid. 2351/9
Przedmiot rysunku:	RZUT PARTERU - INSTAL. C.O.
Opracował:	mgr inż. Ewelina JASINSKA
Projekował:	mgr inż. Arkadiusz WILK upr.proj.nr S-4/00
Sprawiła:	mgr inż. Lucyna ŁAGOWSKA upr.proj.nr PDK/0136/PWOS/09
Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości przesyłany, używany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio	
RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 44 TEL. 603 79 92 01	
Skala:	
Data opracowania: 04.2015r.	
Nr rysunku: C1	