


TABLICA BEZPIECZNIKOWA T4

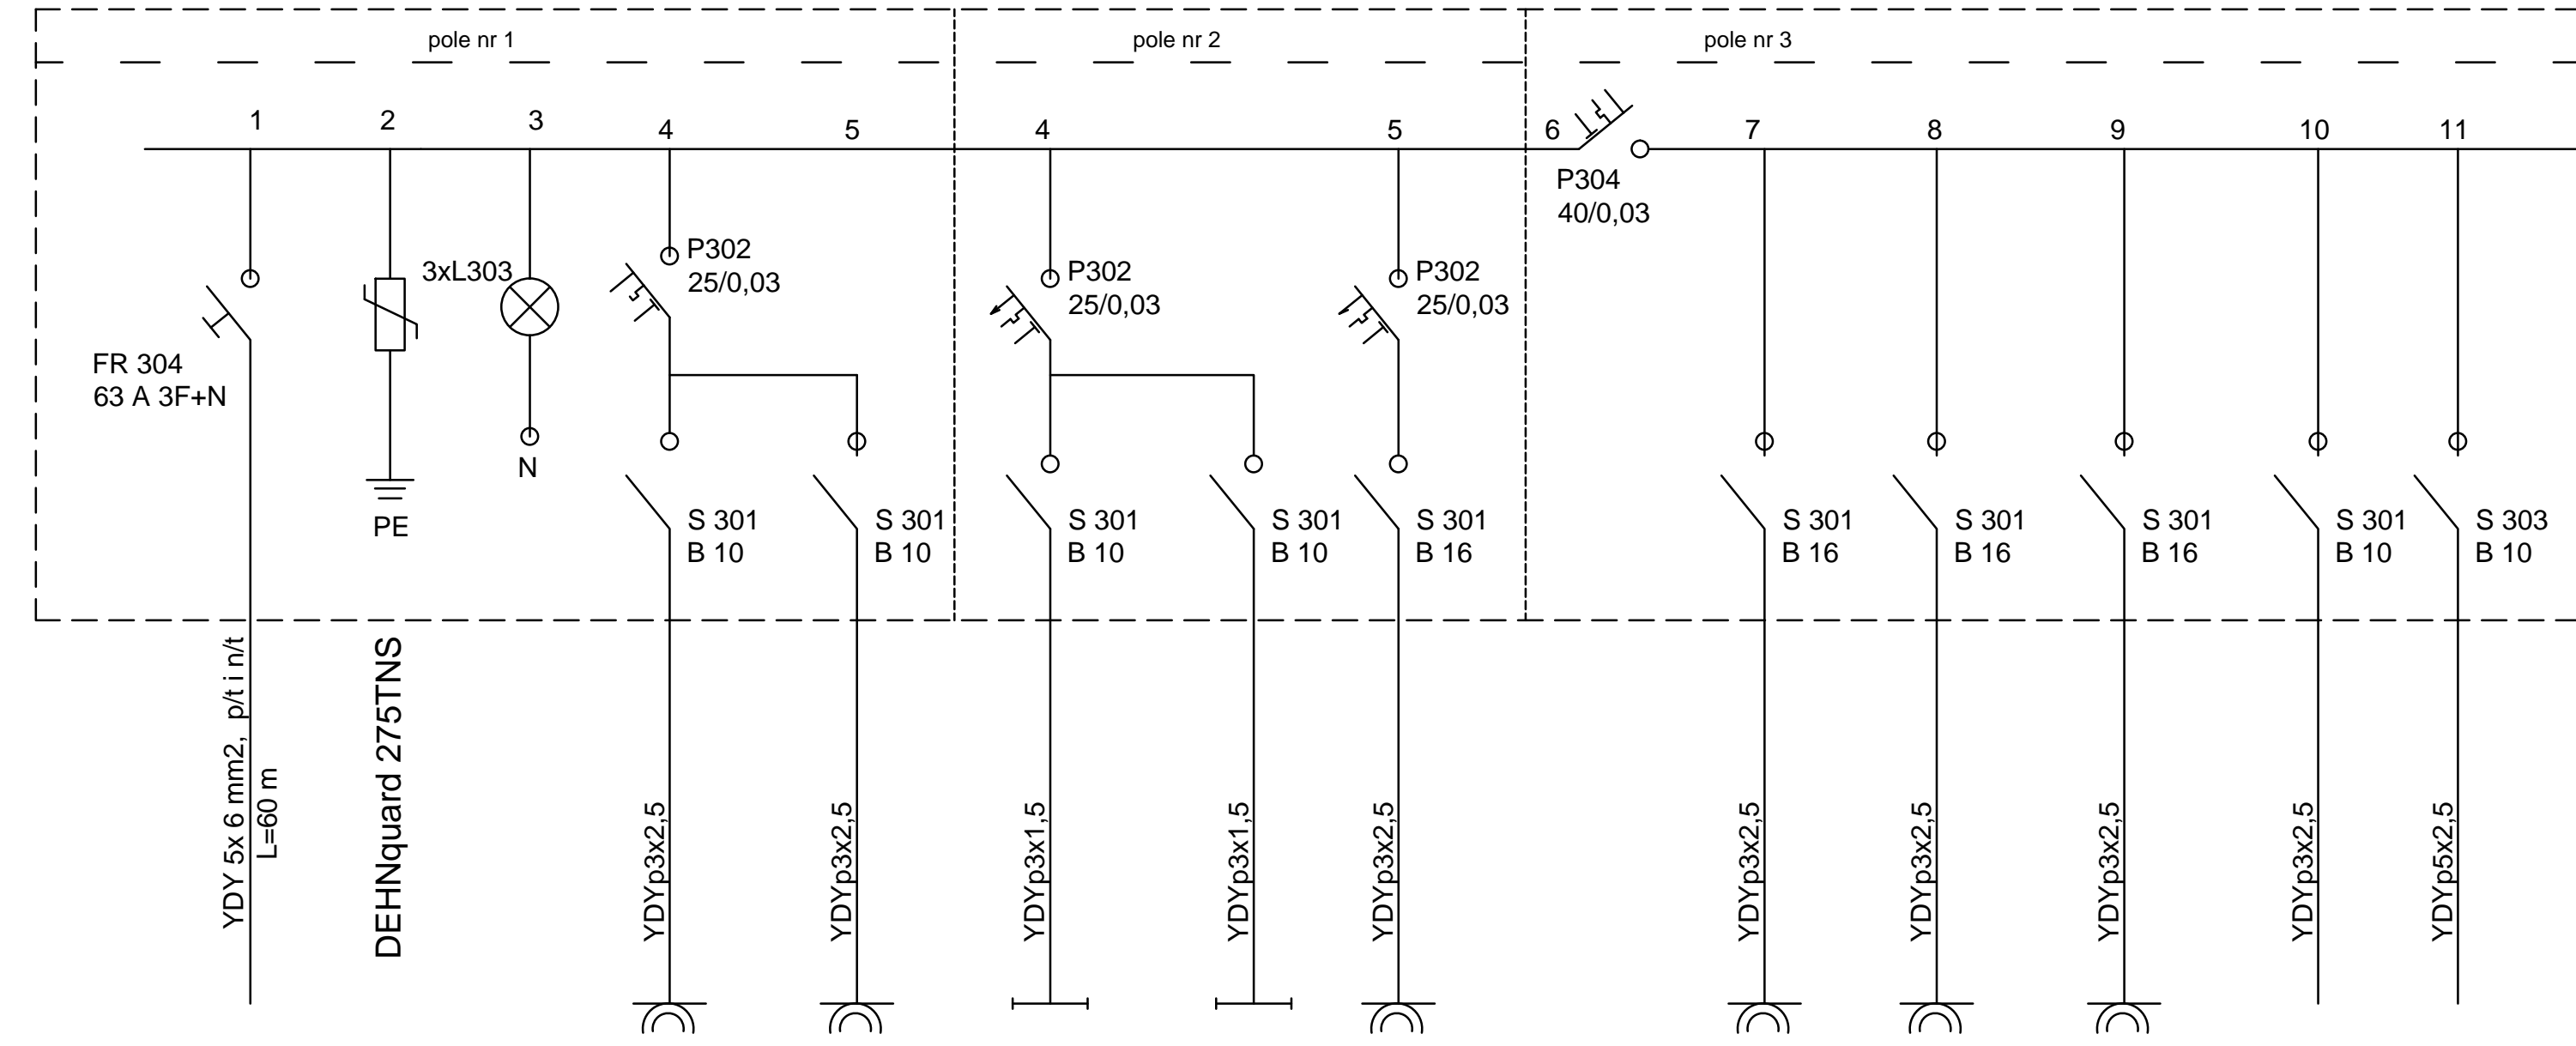

Pz = 8,8 kW
Psz = 7 kW

1SZT.	1SZT.	14 SZT.	16 SZT.	1 SZT.	10 SZT.	6 SZT.	6SZT.	6 SZT.	1 SZT.
0,5 kW	0,5 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,5 kW	2,0kW	1,0 kW	1,0 kW	0,2 kW	0,3 kW

U_a, 5 α A, pom. 1.03

U_a, 5 α A, pom. 1.03

U_a, 5 α A, klatka schodowa

U_a, 5 α A, korytarz, pom.

Podgrzewacz

U_a, 5 α A, pom. 03-05

U_a, 5 α A, pom. 07-09


U_a, 5 α A, pom. 06

Z

U_a: 5 α A, pom. 1.03

U_a: 5 α A, pom. 1.03
wg. PN-IEC 60364-4-41
Wzrost: 1,80 m

TABLICA T4

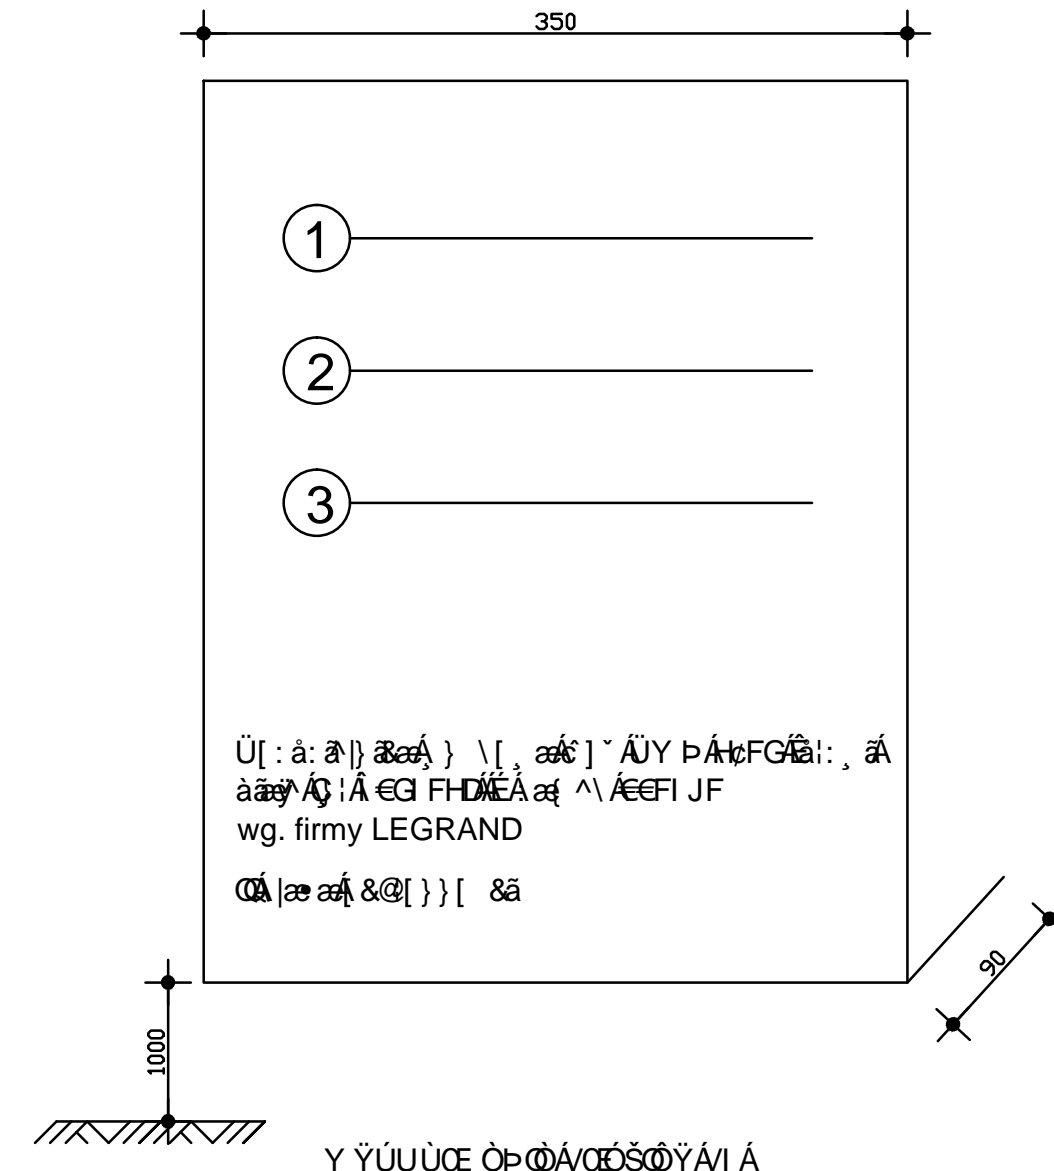

Y Y U U U C E O P W A C E S T O Y A I A

U_a: 5 α A, pom. 1.03
3x lampka sygnalizacyjna L 303
Fe, y &) a A 5 / 0.03A
U_a: 5 α A, pom. 1.03
P 304 40/0.03A

BURO AUTORSKIE:	LIDER:	PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA WOJCIECHOWSKA-SKRABACZ ILKOWICE, ul. Partyzantów 42, 33-131 Łęg Tomowski NIP: 777-175-74-95
INWESTOR:	PARTNER:	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKO BUDOWLANE Jana i Janina Skrabacz Skowina 4, Partyzantów 42, 33-131 Łęg Tomowski tel. 014 6407733
ZADANIE INWESTYCYJNE:	TEMA:	GMINA ROPCZYCE ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
LOKALIZACJA:	BRANŻA:	SCHEMAT TABLICZY T4 KGW
PROJEKTOWAL:	OPRACOWAL:	mgr inż. Tomasz BOGOCZ
SPRACOWAL:	WZROST:	mgr inż. Bogusław SOPRYCH
TRZECI RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	E-06